


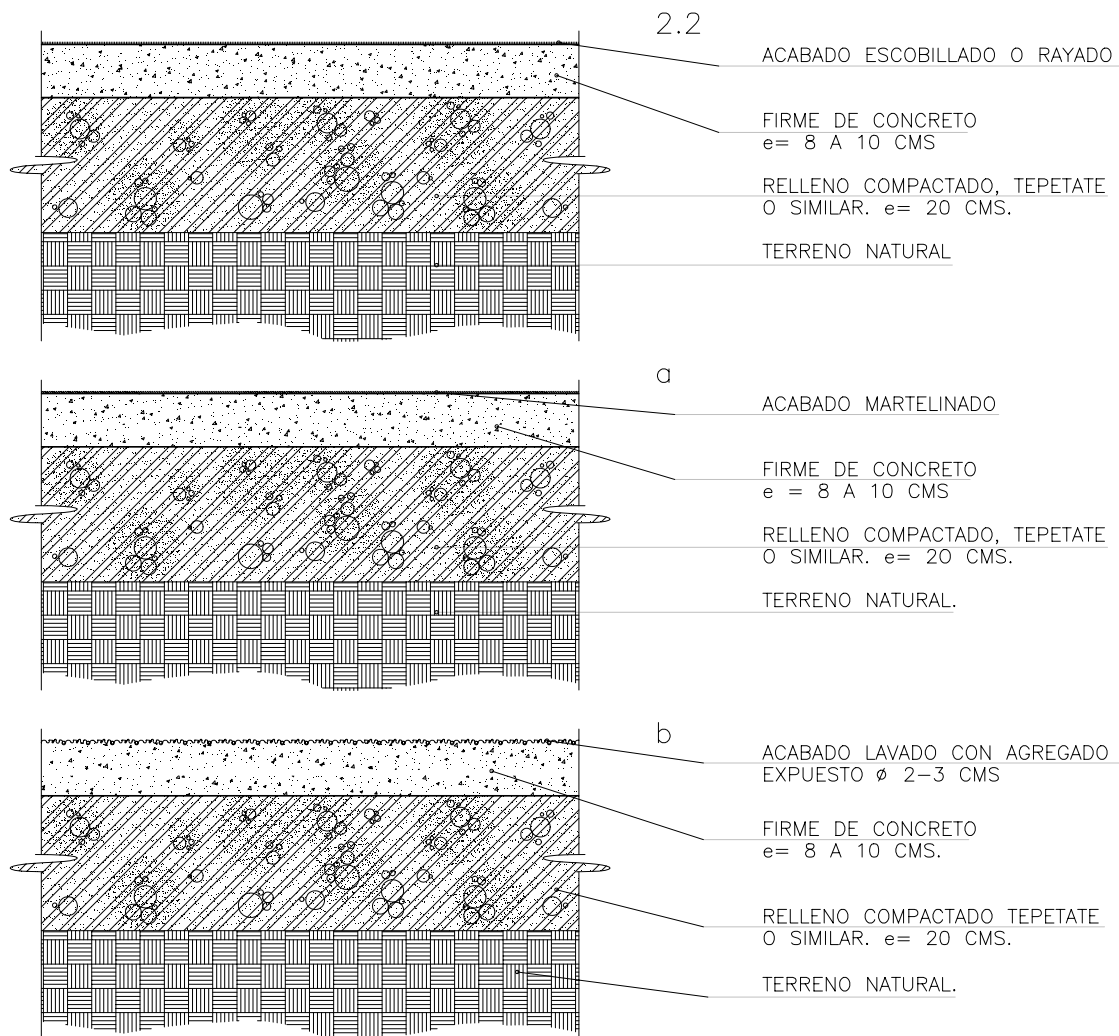

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

FIRMES DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

1 DEFINICION

CAPA DE CONCRETO SIMPLE RIGIDO, UNIFORME Y A NIVEL PARA PISO O COMO BASE AL MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEL PISO. LOS FIRMES DE CONCRETO PUEDEN SER :

- a) DE ACABADO COMUN
- b) DE ACABADO ESPECIAL

2 MATERIALES

- a) CEMENTO
- b) ARENA
- c) GRAVA
- d) AGUA
- e) ADITIVOS

3 EJECUCION

- a) PREVIO AL COLADO VERIFICAR LA COMPACTACION DEL TERRENO SEGUN LO INDIQUE EL PROYECTO.
- b) SI A JUICIO DEL ARQUITECTO SE REQUIRIERA, SE COLOCARA UNA CAPA DE MATERIAL PETREO DE 10 CMS. DE ESPESOR A MODO DE PLANTILLA.

- c) EL ESPESOR DEL FIRME NUNCA SERA MENOR A LOS 8 CMS. Y SU RESISTENCIA ABAJO DE LOS 100 Kg/cm².
- d) HUMEDecer EL TERRENO PREVIO AL VACIADO DE LA MEZCLA PARA EVITAR PERDIDAS DE AGUA DEL FRAGUADO.
- e) LOS COLADOS SERAN EN FRENTE CONTINUOS Y LOS CORTES NORMALES A LA SUPERFICIE DE APOYO Y EN LINEA RECTA.
- f) DEBERAN COLOCARSE MAESTRAS PARA MARCAR LOS NIVELES DE ACABADO A NO MAS DE 2 MTS. DE DISTANCIA ENTRE DOS CONSECUTIVAS EN DIRECCIONES NORMALES.
- g) CUANDO EL FIRME SIRVA DE BASE A MATERIALES DE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL, EL ACABADO SUPERFICIAL SERA RUGOSO.
- h) CUANDO EL FIRME SE TERMINE EN ESCOBILLADO DEBERA MOJARSE LA ESCOBA PARA OBTENER UN ACABADO UNIFORME Y NO EXPONER EL AGREGADO.