


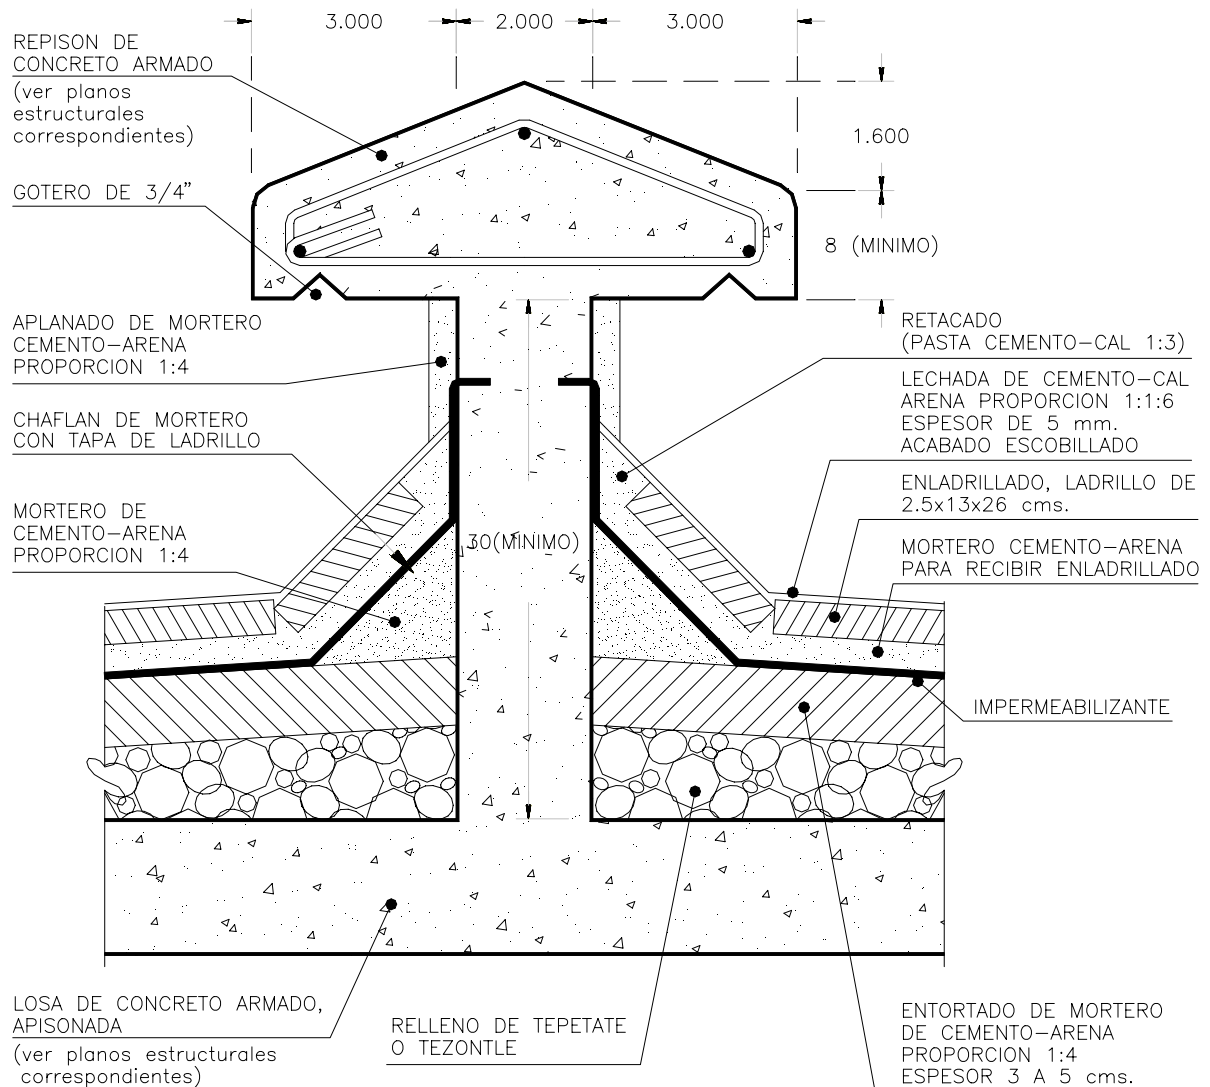

#### NOTAS DE ESPECIFICACIONES

##### ENLADRILLADO.

- 1.- ALCANCE:  
ESTAS ESPECIFICACIONES CUBREN EL ENLADRILLADO QUE SE TENGA QUE HACER EN AZOTEAS, PATIOS Y EN LOS LUGARES ESPECIFICAMENTE SEÑALADOS EN PLANOS.
- 2.- MATERIAL:  
SOBRE EL ENTORTADO SE COLOCARA EL ENLADRILLADO, SEGUN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
  - 2.1.- SE USARA LADRILLO ROJO RECOCIDO COMUN DE FORMA RECTANGULAR PREFERENTEMENTE, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 2.5x13x26 cms.
  - 2.2.- EL LADRILLO DEBERA SER PLANO Y SUS DIMENSIONES NO DEBERAN VARIAR DE UNA PIEZA A OTRA EN MAS DE 5mm.
  - 2.3.- EL ENLADRILLADO SERA COLOCADO EN FORMA DE PETATILLO CON JUNTAS NO MENORES DE 3mm. PARA FACILITAR LA PENETRACION DE LA LECHADA EVITANDO LA COLOCACION A HUESO.
  - 2.4.- LA SUPERFICIE FINAL QUE DEBERA OBTENERSE EN LA AZOTEA SERA UNA SUPERFICIE ALABEADA, ES DECIR CONTINUA SIN LA EXISTENCIA DE ARISTAS O LOMOS.
- 2.5.- EL LADRILLO SERA PEGADO DIRECTAMENTE SOBRE EL RELLENO USANDO COMO MEZCLA MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 CON UN ESPESOR MINIMO DE 1 cm. PARA LA COLOCACION DEL LADRILLO EN LA ZONA CERCANA A LA BAJADA SE PONDRAN "MAESTRAS" EN NUMERO SUFICIENTE A UNOS 2mts. DE LA BAJADA Y USANDO LA REGLA RADIALMENTE, SE PODRA OBTENER LA SUPERFICIE CONICA QUE SE PRETENDE, EMBOQUILLANDO EL LADRILLO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 EN EL PERIMETRO DE LA COLADERA.
- 2.6.- NO SE PERMITIRA LA RUPTURA DEL ENLADRILLADO PARA LA COLOCACION DE SALIDAS DE LAS TUBERIAS DE DUCTOS O POR NINGUN OTRO MOTIVO, POR TANTO SERA CONDICION INDISPENSABLE QUE ANTES DE EMPEZAR LA CONSTRUCCION DEL RELLENO, SE TENGAN INSTALADAS EN SU TOTALIDAD TODAS AQUELLAS TUBERIAS QUE ATRAVIESEN LA LOSA DEL TECHO Y CONSTRUIDAS TODAS LAS BASES DE LOS EQUIPOS QUE VAYAN A COLOCARSE.